

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов жилого здания

г. Ялуторовск
местонахождение

« 12 » мая 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0168-ОД от « 30 » апреля 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО»
Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Ведущий специалист отдела
технического контроля НО «ФКР ТО» Усачев И.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель Администрации г. Ялуторовска

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор ООО «Стройбыт» Курчатов В.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «Домоуправление+»

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 24 ✓
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Стройбыт» ✓

наименование организации

в соответствии с договором № 191П/25 от 22.10.2025 г. ✓

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Стройбыт» ✓

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

22.10.2025 г. ✓

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

30.10.2026 г. ✓

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

12.05.2026 г. ✓

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 24** ✓
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 24** ✓
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

подпись



Члены комиссии

подпись


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

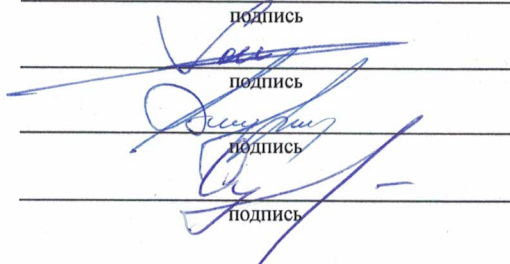

Евдокимов К.Ф.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Усачев И.Г.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

П.Б. Сидоров А.И.

расшифровка подписи

Курчатов В.Г.

расшифровка подписи

Сурков А.В.

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»
627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, пер. Молодежный, 2, стр. 3, телефон – +7(34541) 31370
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Ялуторовск, ул. Лизы Чайкиной, д. 24
(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 191П/25
	дата 22.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.05.2026	01.04.2026	12.05.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 561 244,99	1 561 244,99	1 561 244,99
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 561 244,99	1 561 244,99	1 561 244,99

Итого	1 561 244,99
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,500000063%	7806,23
Всего с учетом снижения	1 553 438,76
НДС 5%	77 671,94
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	1 631 110,70

Сумма начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Стройбыт"
М П



Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

О.М. Буй

В.Г. Курчатов

Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10.
телефон/факс – 39-31-07

(организация, адрес, телефон, факс)

форма по ОКПД

Код
0322005

по ОКТО

Подавчик

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт», 627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, пер. Молодежный, 2, стр. 3, Тел.: (34541) 31370, факс: (34541) 31131

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Лизы Чайкиной, д. 24 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

(наименование, адрес)

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Лизы Чайкиной, д. 24

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Вид операции		Вид операции	
Номер	1911/25	Номер	22.10.2025
Дата		Дата	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	12.05.2026	с 01.04.2026	по 12.05.2026

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Основание: 032-12/25

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

1 474 530,25 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
по позиции	по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ГЭСНб67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,18	1	0,18						
421лр_2020_лрп.10_г.5_л. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_г.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОГП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2												
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,36512						633,69
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	6,32	1,2	1,36512						464,20
	2 ЗМ		чел.-ч			0,00648						0,41
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,00648						3,28
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03	1,2	0,00648		37,32	1,69			63,07
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03	1,2	0,00648						506,79
	Итого прямые затраты											637,38
	Всего по позиции											1 522,77
2	ГЭСНб67-01-002-01	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	6	1	6						
421лр_2020_лрп.10_г.5_л. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_г.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОГП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2												
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,2						7 864,94
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	2,25	1,2	16,2						485,49
	999-9900 Строительный мусор		м	0,007		0,042						7 864,94
	Итого прямые затраты											7 864,94
	Всего по позиции											18 797,21
3	ГЭСНб08-03-572-07	Блок управления шкафов исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм / Демонтаж ВРУ	шт	1	1	1						
421лр_2020_лрп.10_г.5_л. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_г.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОГП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2												
	Примечание от 14.07.2022 № 571лр п.84 табл.3											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,4832						871,68
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	4,12	0,36	1,4832						587,70
	2 ЗМ		чел.-ч			0,2664						338,73
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,1332						178,12
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,37	0,36	0,1332						233,47
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,37	0,36	0,1332						786,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,37	0,36	0,1332						102,11
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,37	0,36	0,1332						93,57
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,9	0,36	0,324						570,67
	4 М		чел.-ч			0,3						76,01
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,06	0	0,06		155,63	0,94			146,29
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,06	0	0,06		174,93	1,12			195,92
	07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката		т	0,03	0	0,03		105 278,81	1,29			135 809,66
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муфта, сурок, желтый		кг	0,05	0	0,05		79,88	1,79			142,99
	Итого прямые затраты											1 388,53
	Всего по позиции											14,53
3.1	421лр_2020_л.75_ла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2	2						0,3
	Всего по позиции											2 956,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ТСНм08-03-559-03	Штиты осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса штита свыше 15 до 25 кг	шт	19	1	19					
421пр_2020_прил_10_т.5.п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП-1.2; ЗМ=1.2 к раск.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЭП=0.3; ЗМ=0.3 к раск.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3 571пр п.84 табл.3												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч			26,4024					15 516,69
2 ЗМ				чел.-ч	3,86	0,36	26,4024					15 516,69
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,342					455,76
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,03	0,36	0,2052				1 752,75	235,37
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,03	0,36	0,2052				766,57	359,66
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,02	0,36	0,1368				702,49	157,30
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,02	0,36	0,1368				570,67	96,10
4 М												78,07
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт.-ч	0,0656	0					7,68	0,00
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электроустановок и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм				м	3,25	0			5,87	0,97	5,69	
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые				100 шт	0,04	0			41,71	1,22	50,89	
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурж железный				кг	0,2	0			79,88	1,79	142,99	
20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПТС-50				10 шт	0,1	0			944,69	1,4	1 322,57	
20.5.04.09-0002 Схемы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей				100 шт	0,04	0			1 991,74	1,63	3 246,54	
24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электроустановочная, толщина стенки 0,6 мм				кг	0,196	0			196,41	1,43	280,87	
Итого прямые затраты				%	2		2					16 207,82
4.1 421/пр_2020_п.75.м.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы												258,61
Всего по позиции				100 шт	0,05	1	0,05				2 093,66	39 779,48
5 5 ГЭСНпр67-01-004-01 Демонтаж: выключателей, розеток												
421/пр_2020_прил_10_т.5.п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП-1.2; ЗМ=1.2 к раск.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2				чел.-ч			0,3504					162,66
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч								162,66
1-100-20 Средний разряд работы 2,0				чел.-ч	5,84	1,2	0,3504				464,20	
Итого прямые затраты												162,66
Всего по позиции				100 шт	0,57	1	0,57				7 775,20	388,76
6 6 ГЭСНпр67-01-004-06 Демонтаж: электросчетчиков												
421/пр_2020_прил_10_т.5.п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП-1.2; ЗМ=1.2 к раск.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2				чел.-ч			17,59248					8 915,69
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч								8 915,69
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	25,72	1,2	17,59248				506,79	
2 ЗМ				чел.-ч								3,02
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,04788				24,27	
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				Маш.-ч	0,07	1,2	0,04788		37,32	1,69	63,07	3,02
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,07	1,2	0,04788				506,79	
Итого прямые затраты												8 942,98
Всего по позиции											37 490,39	21 369,52
Всего по разделу 1 Демонтажные работы												84 814,51
Раздел 2. Электрооборудование												
ВРУ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ТСНм08-03-672-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	1	1					
421лр_2020_лрп.10_г.5_л. Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_лр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП-1.2; ЗМ=1.2; к раск.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2												
1 ОТ(3Т)				Чел.-ч			4,944					2 905,59
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				Чел.-ч			4,12		1,2			587,70
2 ЗМ				Чел.-ч								2 905,59
ОТМ(3ТМ)				Чел.-ч						0,888		1 129,11
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,37	1,2	0,444			0,444	1 752,75	593,74
4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,37	1,2	0,444			0,444	778,22	340,36
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,37	1,2	0,444			0,444	702,49	311,91
4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,37	1,2	0,444			0,444	570,67	253,38
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	0,9	1,2	1,08			1,08	36,09	38,98
4 М												4 137,09
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4,5 мм				кг	0,3		0,3	155,63	0,94		146,29	43,89
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	0,06		0,06	174,93	1,12		195,92	11,76
07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката				т	0,03		0,03	105 278,81	1,29		135 809,66	4 074,29
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, сурик железный				кг	0,05		0,05	79,88	1,79		142,99	7,15
Итого прямые затраты												8 765,53
7.1 421лр_2020_л.75_л.м.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы				%	2		2					48,43
Всего по позиции												13 992,97
8 ФСБЦ-07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката				т	-0,03	1	-0,03	105 278,81	1,29		135 809,66	-4 074,29
Всего по позиции												-4 074,29
9 ТЛ_101_72_7203372014_17 Шит ВРУ 1-11-10				шт	1	1	1					88 589,33
.12.2025_02_1,1												
Счет-фактура № 99 от 13.04.2028г.; ПП №69 от 11.03.2028г.												
Всего по позиции												88 589,33
10 ФСБЦ-21.2.03.05-0053 Провода силовой установочный с медными жилами ПВБ 1х10-450				1000 м	0,01545	1	0,01545	78 573,69	1,42		111 574,64	1 723,83
Всего по позиции												1 723,83
Ш.9												
11 ГЭСНм08-03-599-03 Шиты осветительные, устанавливаемые в нише: растопорными дюбелями, масса шита свыше 15 до 25 кг				шт	19	1	19					
421лр_2020_лрп.10_г.5_л. Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_лр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП-1.2; ЗМ=1.2; к раск.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2												
1 ОТ(3Т)				Чел.-ч						88,008		51 722,30
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				Чел.-ч			3,86		1,2			51 722,30
2 ЗМ				Чел.-ч						88,008		51 722,30
ОТМ(3ТМ)				Чел.-ч						1,14		784,56
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,03	1,2	0,684			0,684	1 752,75	1 198,88
4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,03	1,2	0,684			0,684	766,57	524,33
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,02	1,2	0,456			0,456	702,49	320,34
4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,02	1,2	0,456			0,456	570,67	260,23
4 М												6 969,18
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	0,0656		0,0656	1,2464			7,68	9,57
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозенненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм				м	3,25			61,75	0,97		5,69	331,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	01.7.15.07-0014	Любим распорные полипропиленовые	100 шт	0,04		0,76		1,22			36,68
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурж железный	кг	0,2		3,8		1,79			543,36
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		1,9		1,4			2 512,88
		20.5.04.09-0002	Сжимы типа УГ31М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04		0,76		1,63			2 467,37
		24.01.01-0005	Трубка полипропиленовая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,196		3,724		1,43			1 045,96
	11.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					60 995,26
			Итого прямые затраты									862,04
		Всего по позиции										139 567,45
12	12	ТЛ_101_72_7203372014_17	Щит этажный на 3 квартиры ЩЭ-3-2	шт	19	1	19					237 013,79
		12.2025_02_2.1										
		Счет-фактура № 99 от 13.04.2026г.; ПП №91 от 09.04.2026г.										
		Всего по позиции										237 013,79
13	13	ГЭСЧм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	57	1	57					237 013,79
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению Действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,28	1,2	19,152					11 255,63
		2 ЗМ		чел.-ч			19,152					11 255,63
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			1,368					914,67
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу; грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,684					1 196,88
		4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,2	0,684					766,57
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,684					524,33
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,684					480,50
		4 М		чел.-ч			0,684					390,34
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полупутой головкой, Длина 50 мм	т	0,00003		0,00171		1,22			265,79
		Итого прямые затраты										155 435,32
	13.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					14 115,47
		Всего по позиции										187,59
		Всего по позиции										566,93
14	14	ГЭСЧм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	80	1	80					32 315,10
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению Действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			98,88					58 111,78
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,2	96,88					58 111,78
		4 М		чел.-ч			96,88					313,47
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		1,6		1,12			313,47
		Итого прямые затраты										58 425,25
	14.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					966,53
		Всего по позиции										145 399,22
15	15	ФЭСБЛ-62.1.01.09-1124	Выключатель автоматический 2Р, 40 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	57	1	57					16 082,55
		Всего по позиции										16 082,55
16	16	ФЭСБЛ-62.1.01.09-1101	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	11	1	11					1 284,25
		Всего по позиции										1 284,25
17	17	ФЭСБЛ-62.1.01.09-1103	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	12	1	12					1 442,62
		Всего по позиции										1 442,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФСБЦ.21.2.03.05-0053	Провод силовой установочный с медными жилами ПВБ 1х10-450	1000 м	0,07828	1	0,07828	78 573,59	1,42		111 574,64		8 734,06
19	ФСБЦ.21.2.03.05-0051	Провод силовой установочный с медными жилами ПВБ 1х8-450	1000 м	0,01938	1	0,01938	47 895,50	1,42		68 011,61		1 318,07
Сварочный пост												
20	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (глубина) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1						
421/пр_2020_прп.10_т.5_п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч		2,06	1,2	2,472						1 452,79
	1-100-042 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч				2,472						1 452,79
	2 ЗМ	Чел.-ч										301,21
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,372						226,39
	91.04.01-041 Молотки буровые легкие при работе от передвижных компрессорных установок	Маш.-ч		0,19	1,2	0,228	10,23	1,55				3,62
	91.05.05-015 Крайны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч		0,06	1,2	0,072						126,20
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч		0,06	1,2	0,072						766,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч		0,06	1,2	0,072						50,59
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		0,06	1,2	0,072						41,09
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч		0,61	1,2	0,732						26,42
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	Маш.-ч		0,19	1,2	0,228						94,39
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		0,19	1,2	0,228						570,67
	4 М	Чел.-ч										130,11
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ЮНИ 1346, 3402, диаметр 4-5 мм	кг		0,1		0,1	155,63	0,94				37,08
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг		0,1		0,1	174,93	1,12				14,63
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мушья, сурж железный	кг		0,02		0,02	79,88	1,79				19,59
	Итого прямые затраты											2 017,47
20.1	421/пр_2020_п.75_гл.а Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%		2		2						24,21
Всего по позиции												
21	ФСБЦ.20.4.04.02-0022	Щит распределительный навесной ШРП-12, IP31, размеры 220х300х120 мм	шт	1	1	1	834,70	1,4				4 526,86
	Всего по позиции											1 168,58
22	ГЭСНм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	шт	1	1	1						
421/пр_2020_прп.10_т.5_п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				1,236						705,35
	1-100-040 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч		1,03	1,2	1,236						705,35
	2 ЗМ	Чел.-ч										206,24
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,168						112,33
	91.05.05-015 Крайны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч		0,07	1,2	0,084						147,23
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч		0,07	1,2	0,084						64,39
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч		0,07	1,2	0,084						59,01
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		0,07	1,2	0,084						47,94
	4 М	Чел.-ч										7,84
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг		0,04		0,04	174,93	1,12				195,92
	Итого прямые затраты											1 031,76
22.1	421/пр_2020_п.75_гл.а Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%		2		2						11,76

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего по позиции												2 253,69
23	ФСБЦ-62.1.05.03-1641 Устройство защитного отключения ЗР, 25 А, 30 мА				шт	1	1	1	807,27	1,14			920,29
Всего по позиции													920,29
24	ГЭСНм05-03-691-08 Ростверт шпеленная; неуплотненного типа при открытой проводке				100 шт	0,01	1	0,01					
421лр_2020_прил.10.1.5.п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ШМ=1,2; к раск.; ШТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					чел.-ч			0,41472				243,73	
1 ОТ(3Т)					чел.-ч	34,56	1,2	0,41472				243,73	
1-100-42 Средний разряд работы 4,2					чел.-ч							0,80	
2 ЗМ												0,42	
ОТМ(3ТМ)					чел.-ч			0,0006				0,63	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т					маш.-ч	0,03	1,2	0,00036				1 752,75	
4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6					чел.-ч	0,03	1,2	0,00036				766,57	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т					маш.-ч	0,02	1,2	0,00024				702,49	
4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4					чел.-ч	0,02	1,2	0,00024				570,67	
4 М												1,98	
01.7.03.04-0001 Электроэнергия					кВт.-ч	2,132		0,02132				7,68	
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм					м	9,17		0,0917				5,69	
01.7.15.07-0014 Добели распорные полипропиленовые					100 шт	1,02		0,0102				50,89	
01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, острополющенные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм					т	0,00016		0,0000016				261 245,49	
01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, острополющенные, диаметр 4 мм, длина 40 мм					т	0,0003		0,000003				99 190,96	
Итого прямые затраты					%	2		2				246,53	
24.1	421лр_2020_п.75.пт.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы											4,06	
Всего по позиции					шт	1	1	1	306,02	1,23		612,34	
25	ФСБЦ-20.4.03-05-1022											376,40	
Всего по позиции					шт	1	1	1	306,02	1,23		376,40	
Всего по позиции												376,40	
Светильники													
26	ГЭСНм05-03-609-04 Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)				100 шт	0,51	1	0,51					
421лр_2020_прил.10.1.5.п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ШМ=1,2; к раск.; ШТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					чел.-ч			14,39424				8 201,96	
1 ОТ(3Т)					чел.-ч	0,14	1,2	0,08568				425,87	
2-100-01 Рабочий 1 разряда					чел.-ч	23,38	1,2	14,30856				570,67	
2-100-04 Рабочий 4 разряда					чел.-ч							38,69	
2 ЗМ								0,05508				31,43	
ОТМ(3ТМ)					чел.-ч	0,09	1,2	0,05508				702,49	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т					маш.-ч	0,09	1,2	0,05508				31,43	
4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4					чел.-ч	0,09	1,2	0,05508				364,60	
4 М								0,31416				7,68	
01.7.03.04-0001 Электроэнергия					кВт.-ч	0,616		1,5453				217,94	
01.7.15.07-0082 Добель-твояди полипропиленовые анкеры с болтом, диаметр 6 мм, длина 40 мм					шт	3,03		53,58				66,44	
01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм					шт	0,75						25,41	
Итого прямые затраты					%	2		2				8 636,68	
												136,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421лр_2020_лр.10, т.5, л.	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_лр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2.											
421лр_2020_л.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ(ЗТ)			чел.-ч	118	1,38	3,09396					1 436,22
1-100-20	Средний разряд работы 2,0			чел.-ч			3,09396					1 436,22
Итого прямые затраты												1 436,22
Всего по позиции												1 436,22
33	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа	100 м3	0,019	1	0,019						3 074,94
Итого по позиции												
421лр_2020_лр.10, т.5, л.	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_лр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421лр_2020_л.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ(ЗТ)			чел.-ч	88,5	1,38	2,32047					1 032,68
1-100-15	Средний разряд работы 1,5			чел.-ч			2,32047					1 032,68
Итого прямые затраты												1 032,68
Всего по позиции												1 032,68
34	ГЭСН01-02-471-01	Засыпание вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	0,4	1	0,4						2 210,97
421лр_2020_лр.10, т.5, л.	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_лр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1	ОТ(ЗТ)			чел.-ч	9,27	1,2	4,4496					2 482,39
1-100-38	Средний разряд работы 3,8			чел.-ч			4,4496					2 482,39
Итого прямые затраты												2 482,39
Всего по позиции												2 482,39
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,17	1,2	0,0816					1 752,75
4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,17	1,2	0,0816					766,57
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,17	1,2	0,0816					57,32
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,17	1,2	0,0816					46,57
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А			маш.-ч	1,51	1,2	0,7248					26,16
4	М											956,90
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки никотитированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм			кг	0,65		0,26			155,63	0,94	38,04
14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2			кг	2		0,8			911,56	1,26	918,86
Итого прямые затраты												3 774,91
34.1	421лр_2020_л.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					41,37
Всего по позиции												7 651,71
35	ФСБЦ-08.3.08.02.0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,0377	1	0,0377						1 769,87
Всего по позиции												1 769,87
36	ГЭСН01-02-472-02	Засыпание горизонтальный из стали: полосовое сечением 160 мм/2	100 м	0,09	1	0,09						1 769,87
421лр_2020_лр.10, т.5, л.	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_лр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1	ОТ(ЗТ)			чел.-ч	14,4	1,2	1,5552					867,63
1-100-38	Средний разряд работы 3,8			чел.-ч			1,5552					867,63
Итого прямые затраты												867,63
Всего по позиции												867,63
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,2	1,2	0,0216					37,86
4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,2	1,2	0,0216					16,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,656		0,6656				7,68	5,11
		01.7.15.07-0014 Любери распорные полипропиленовые		100 шт	2,04		0,204		41,71	1,22	50,89	10,38
		01.7.15.14-0043 Шуровы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм		100 шт	2,04		0,204		18,54	1,22	22,62	4,61
		Итого прямые затраты									2 186,76	
39.1	421лр_2020_л.75_л.та	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%		2		2				35,88	
		Всего по позиции									54 162,20	5 416,22
40	40	ФСБЦ-21.2.03.05-0072 Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВ 1х10-450		1000 м	0,0102	1	0,0102		81 806,85	1,42	116 166,73	1 184,89
		Всего по позиции									1 184,89	
Кабельные линии												
41	42	ГЭСНм08-02-409-02 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм		100 м	0,7	1	0,7					
		421лр_2020_лрп.10_т.5_л. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ(3Т)		чел-ч			23,1168					12 896,63
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел-ч	27,52	1,2	23,1168				557,89	12 896,63
		2 ЗМ										601,70
		ОТМ(ЗТм)		чел-ч			0,4368					292,05
		91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш-ч	0,26	1,2	0,2184				1 752,75	382,80
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел-ч	0,26	1,2	0,2184				766,57	167,42
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-ч	0,26	1,2	0,2184				702,49	153,42
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	0,26	1,2	0,2184				570,67	124,63
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш-ч	2,16	1,2	1,8144				36,09	65,48
		4 М										193,19
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,8912		0,62384				7,68	4,79
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,96		0,672		155,63	0,94	146,29	98,31
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к		кг	0,4		0,28		160,07	2,01	321,74	90,09
		Итого прямые затраты	%		2		2				13 963,67	214,94
42.1	421лр_2020_л.75_л.та	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы										
		Всего по позиции									48 166,23	33 717,76
42	43	ФСБЦ-24.3.01.03-0016 Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм		м	71,4	1	71,4		83,28	1		5 946,19
		Всего по позиции									5 946,19	
43	44	ФСБЦ-20.2.09.05-0005 Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65		10 шт	3,5	1	3,5		3 966,14	1,63	6 464,81	22 626,84
		Всего по позиции									22 626,84	
44	45	ФСБЦ-20.2.05.02-1078 Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 48-50 мм		100 шт	0,18	1	0,18		594,83	1,4	832,76	149,90
		Всего по позиции									832,76	
45	46	ГЭСНм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м	2,73	1	2,73					149,90
		421лр_2020_лрп.10_т.5_л. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ(3Т)		чел-ч			62,37504				557,89	34 798,41
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел-ч	19,04	1,2	62,37504				979,28	394,28
		2 ЗМ										516,78
		ОТМ(ЗТм)		чел-ч			0,58968					516,78
		91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш-ч	0,09	1,2	0,29484				1 752,75	382,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,09	1,2	0,29484				786,57	226,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09	1,2	0,29484				702,49	207,12
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,2	0,29484				570,67	168,26
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,16	1,2	7,07616				36,09	255,38
		4 М										572,05
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,6192		1,690416				7,68	12,98
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,96		2,6208				146,29	383,40
		14.1.02.01-0002 Крей, марка БМК-5к		кг	0,2		0,546				160,07	321,74
		Итого прямые затраты		%	2		2					36 744,02
46.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										579,97
46	47	ФСБЦ-24.3.01.03-0012	Всего по позиции								32 750,61	89 409,17
		Трубы гладкие жесткие, лентные, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	М		278,46	1	278,46		22,43	1		6 245,86
		Всего по позиции										6 245,86
47	48	ФСБЦ-24.3.01.02-1008	Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 20 мм	шт	136	1	136		4,30	1,1		643,28
		Всего по позиции										643,28
48	49	ФСБЦ-20.2.05.02-1068	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 19-20 мм	100 шт	1,1	1	1,1		184,69	1,4		258,57
		Всего по позиции										258,43
49	50	ГЭСНм8-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,52	1	0,52					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Проведство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОСГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		чел.-ч			9,7344					5 125,29
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,01248				464,20	5,79
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,02	1,2	0,01248				506,79	3 399,55
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	10,75	1,2	6,708				570,67	1 719,95
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	4,83	1,2	3,01392				4,38	3,56
		2 ЗМ		чел.-ч			0,00624				702,49	4,38
		ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,01	1,2	0,00624				570,67	105,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	1,2	0,00624				7,68	17,65
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,2	0,00624				81,13	88,17
		4 М		кВт-ч	4,42		2,2984					
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		шт	2,09		1,0868					
		01.7.15.07-0162 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм										
		Итого прямые затраты		%	2		2					5 239,05
50.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										85,42
50	51	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	Всего по позиции								24 836,85	12 915,16
		Трубы гибкие гофрированные, лентные, из самозатухающего ПВХ, с протектором, номинальный диаметр 20 мм	М		35,7	1	35,7		12,11	1		432,33
		Всего по позиции										432,33
51	52	ФСБЦ-24.3.01.02-0026	Трубы гибкие гофрированные, лентные, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	М	17,34	1	17,34		55,96	1		970,36
		Всего по позиции										970,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	53	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	2,14	1	2,14					
421лр_2020_прил.10_т.5_п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		13,84152							7 722,05
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39	1,2	13,84152						7 722,05
		2 ЗМ										126,10
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч		0,10272							68,68
		91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,05136						90,02
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,2	0,05136						766,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,05136						39,37
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,2	0,05136						36,08
		4 М										29,31
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		28,5262		5,87	0,97			420,54
		01.7.07.20-0002 Талки молотый, сорт 1	т	0,0006		0,001284		43 821,53	1,62			162,31
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, срук железный	кг	0,02		0,0428		79,88	1,79			91,15
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,107		696,63	1,24			6,12
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,026108		1 610,33	1,63			92,43
		Итого прямые затраты										68,53
53.1	421лр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2						8 337,37
		Всего по позиции										126,70
53	54	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,94	1	0,94					19 996,35
421лр_2020_прил.10_т.5_п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		7,09512							3 958,30
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,2	7,09512						3 958,30
		2 ЗМ										83,08
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч		0,06768							45,25
		91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,03384						59,31
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,2	0,03384						25,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,03384						23,77
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	0,03384						19,31
		4 М										330,98
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		25,0698		5,87	0,97			142,65
		01.7.07.20-0002 Талки молотый, сорт 1	т	0,00105		0,000987		43 821,53	1,62			70,07
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, срук железный	кг	0,02		0,0188		79,88	1,79			2,69
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,047		1 239,94	1,24			72,26
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,011468		2 316,76	1,63			43,31
		Итого прямые затраты										4 417,61
54.1	421лр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2						65,97
		Всего по позиции										11 073,22
54	55	ГЭСНм08-02-412-05	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм ²	100 м	0,87	1	0,87					10 408,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421лр_2020_лрп.10_г.5.л. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_лр.3 обеспокоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОГТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	14,4	1,2	15,0336					8 387,10
2 ЗМ				чел.-ч			15,0336					8 387,10
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,4176					512,65
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу/ грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,2	1,2	0,2088				1 752,75	279,22
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,2	1,2	0,2088				766,57	365,97
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,2	1,2	0,2088				702,49	160,06
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,2	1,2	0,2088				570,67	146,68
4 М												119,16
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм				М	33,33		28,9971	5,87	0,97		5,69	995,90
01.7.07.20-0002 Талки молотый, сорт I				Т	0,00137		0,0011919	43 821,53	1,62		70 990,88	164,99
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный				кг	0,02		0,0174	79,88	1,79		142,99	84,61
20.2.01.05-0011 Гильзы кабельные медные 120 мм				100 шт	0,05		0,0435	11 574,95	1,24		14 352,94	2,49
20.2.02.01-0016 Втулки полипропиленовые, диаметр 69 мм				1000 шт	0,0122		0,010614	6 904,76	1,63		11 254,76	624,35
Итого прямые затраты												119,46
55.1 421лр_2020_л.75_гла Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы				%	2		2					10 174,87
Всего по позиции												139,79
55 66 ГЭСНм08-02-412-09 Затягивание провода в проложные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2												
421лр_2020_лрп.10_г.5.л. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_лр.3 обеспокоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОГТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				чел.-ч	1,83	1,2	1,91052					1 065,86
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			1,91052					1 065,86
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	1,83	1,2	1,91052					25,63
2 ЗМ				чел.-ч								13,96
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,02088				1 752,75	18,30
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу/ грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,01	1,2	0,01044				766,57	8,00
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,01	1,2	0,01044				702,49	7,33
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,01	1,2	0,01044				570,67	5,96
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01	1,2	0,01044				5,87	0,97
4 М												5,69
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм				М	13,33		11,5971	5,87	0,97		5,69	37,06
01.7.07.20-0002 Талки молотый, сорт I				Т	0,0006		0,000522	43 821,53	1,62		70 990,88	2,49
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный				кг	0,02		0,0174	79,88	1,79		142,99	27,86
20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм				1000 шт	0,0122		0,010614	1 610,33	1,63		2 624,84	17,76
Итого прямые затраты												1 238,86
56.1 421лр_2020_л.75_гла Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы				%	2		2					17,76
Всего по позиции												2 854,76
56 57 ГЭСНм08-02-403-02 Провод групповой в защитной оболочке или кабель, трех- пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий												
421лр_2020_лрп.10_г.5.л. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_лр.3 обеспокоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОГТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				чел.-ч	13,4	1,2	23,1552					12 918,05
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			23,1552					12 918,05
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	13,4	1,2	23,1552					84,86
2 ЗМ				чел.-ч								557,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОТМ(ЗТМ)				Чел.-ч			0,06912					46,21
91.05.05-015 Крайы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,02	1,2	0,03456					1 752,75
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,02	1,2	0,03456					60,58
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,02	1,2	0,03456					26,49
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,02	1,2	0,03456					24,28
4 М												19,72
14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мушья, срук железный				кг	0,3		0,432	79,88	1,79			347,96
21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТБ-40, вышши и				кг	0,53		0,7632	374,60	1			61,77
первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм												285,89
Итого прямые затраты												13 396,78
57.1	421/пр_2020_л.75_гл а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					215,30
Всего по позиции												32 799,18
57	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,38046	1		0,38046	47 048,63	1,17			55 046,90
Всего по позиции												20 943,14
58	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,08976	1		0,08976	72 551,44	1,17			84 886,18
Всего по позиции												7 619,29
59	ФСБЦ-21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,01836	1		0,01836	112 461,76	1,17			131 580,26
Всего по позиции												2 415,81
60	ФСБЦ-21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16ок-660	1000 м	0,14994	1		0,14994	692 466,02	1,17			810 185,24
Всего по позиции												121 479,17
61	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	1,6	1		1,6	351,98	1,23			432,94
Всего по позиции												692,70
62	ФСБЦ-20.5.02.06-0035	Коробки разветвительные У-196	10 шт	0,6	1		0,6	69,35	1,23			85,30
Всего по позиции												51,18
Всего по разделу 3 Материалы, кабели и провода												442 087,60
Раздел 4. Строительные работы												
63	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,04	1		0,04					
421/пр_2020_л.75_гл а. Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не												130,39
4.гп.3 обеспоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2				Чел.-ч			0,25728					130,39
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч	5,36	1,2	0,25728					506,79
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				Чел.-ч								0,24
4 М				кВт-ч	0,7904		0,031616					0,24
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				т	0,006		0,00024					7,68
Итого прямые затраты												130,63
Всего по позиции												7 699,00
64	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,04	1		0,04					
421/пр_2020_л.75_гл а. Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не												130,39
4.гп.3 обеспоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2				Чел.-ч			0,25728					130,39
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч	5,36	1,2	0,25728					506,79
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				Чел.-ч								0,24
4 М				кВт-ч	0,7904		0,031616					0,24
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				т	0,006		0,00024					7,68
Итого прямые затраты												130,63
Всего по позиции												7 699,00
67	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,04	1		0,04					
421/пр_2020_л.75_гл а. Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не												130,39
4.гп.3 обеспоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2				Чел.-ч			0,25728					130,39
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч	5,36	1,2	0,25728					506,79
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				Чел.-ч								0,24
4 М				кВт-ч	0,7904		0,031616					0,24
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				т	0,006		0,00024					7,68
Итого прямые затраты												130,63
Всего по позиции												7 699,00
Итого прямые затраты												130,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
65	ГЭСН#69-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01										307,96
421/пр_2020_пр.п.10.т.5.п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 до толщины в 2 кирпича ПЗ=3 (ОЭП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) 1 ОТ(ЗТ)				100	0,04	1	0,04					
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч			0,76032					386,32
4 М				чел.-ч	5,28	3,6	0,76032					386,32
01.7.03.04.00-001 Электроэнергия				кВт-ч	0,76	3	0,0912					0,70
999-9900 Строительный мусор				т	0,006	3	0,00072					0,70
Итого прямые затраты												386,02
Всего по позиции												910,05
66	ГЭСН#26-02-041-01	Заделка кабельных, трубных проходов и проходов воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут										
421/пр_2020_пр.п.10.т.5.п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 421/пр_2020_л.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ПЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)				м3	0,00088	1	0,00088					
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				чел.-ч			0,0770294					43,96
2 ЗМ				чел.-ч	63,43	1,38	0,0770294					43,96
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,0001848					0,13
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,14	1,5	0,0001848					0,13
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,14	1,5	0,0001848					0,11
П,Н 14.5.01.10 Пены полиуретановые двухкомпонентные терморасширяющиеся противопожарные				шт	0							0,11
Итого прямые затраты												44,20
Всего по позиции												103,27
67	ФСБЛ-14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл										
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)				шт	1	1	1					117 362,27
противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл												597,85
Всего по позиции												597,85
68	ГЭСН#61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм										
421/пр_2020_пр.п.10.т.5.п. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(ЗТ)				100 м2	0,05	1	0,05					
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				чел.-ч			13,596					7 150,82
2 ЗМ				чел.-ч	226,6	1,2	13,596					525,96
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,1002					7 150,82
91.06.05-060 Потрошки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т				маш.-ч	1	1,2	0,06					45,65
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	1	1,2	0,06					54,61
91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,67	1,2	0,0402					43,11
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,67	1,2	0,0402					34,24
4 М												2,54
01.7.03.01-0001 Вода				м3	0,35		0,0175					20,37
												568,39
												1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,11	3 392,36	1,52			567,20
		999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,169					
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
69	73	ФСБЦ-04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,11	1	-0,11	3 392,36	1,52			567,20
		Всего по позиции										
70	74	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,11	1	0,11	3 659,62	1,52			567,20
		Всего по позиции										
71	75	ГСОН-5-04-007-01	Окрашен водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,05	1	0,05					611,89
		421/пр_2020_прил_10_т.5.п. Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 4_пр3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СЭП-1.2; 3М-1.2 к раск.: 3ПМ-1.2; Т3-1.2; Т3М-1.2										
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП-1.15; 3М-1.25 к раск.: 3ПМ-1.25; Т3-1.15; Т3М-1.25										
		1 ОТ(3Т)										
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2										
		2 3М										
		ОТМ(3ТМ)										
		91.06.06-046 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м										
		4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4										
		4 М										
		01.7.17.11-0011 Шкурка шифероальная, двухслойная с зернистостью 40-25										
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная										
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водо-дисперсионная										
		14.3.02.01 Краска акриловая										
		14.4.01.02 Грунтовка										
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
72	76	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1	1	1	68,29	1,89			129,07
		Всего по позиции										
73	77	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0015	1	0,0015	52 265,82	1,84			144,25
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Строительные работы										
		Итого по акту:										
		Всего прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										
		Эксплуатация машин										
		Оплата труда машинистов (Отм)										
		Материалы										
		Строительные работы										
		в том числе:										
		оплата труда										
		эксплуатация машин и механизмов										
		оплата труда машинистов (Отм)										
		Материалы										
		29 448,37										
		57,19										
		89,45										
		1 746,42										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									26 455,33
			Сметная прибыль									13 418,27
			Монтажные работы									1 220 697,68
			в том числе:									
			оплата труда									244 303,34
			эксплуатация машин и механизмов									8 419,44
			оплата труда машинистов (ОТМ)									4 378,64
			материалы									585 546,93
			накладные расходы									241 221,51
			сметная прибыль									126 827,82
			Всего									1 291 912,71
			Всего ФОТ (справочно)									278 219,80
			Всего накладные расходы (справочно)									267 676,84
			Всего сметная прибыль (справочно)									140 246,09
			Возмещение НДС при УСН									119 458,67
			Всего									1 411 371,38
			Снижение в соответствии с договором (понижающий коэффициент - 0,500000063)									7 056,86
			Всего с учетом доп. работ и затрат									1 404 314,52
			НДС 5%									70 215,73
			ВСЕГО по акту									1 474 530,25
			справочно:									350 852,61
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ЕРСН									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									

СДАЛ:

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора


Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Главный специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

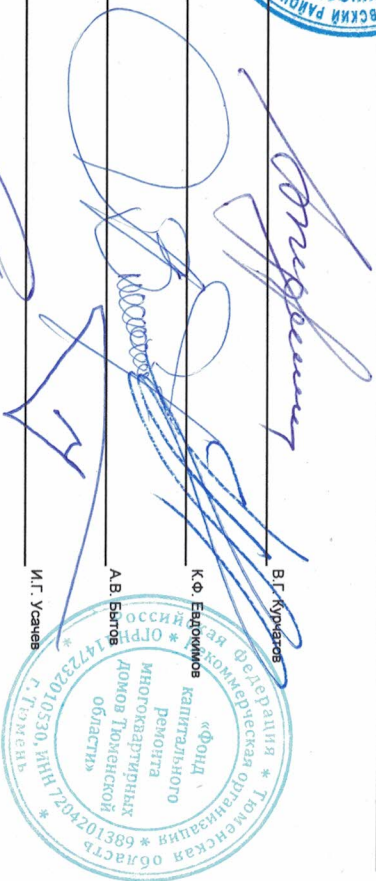

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Е.Е. Ухмантулина

И.Г. Усачев

А.В. Битов

К.Ф. Ефимов

В.Г. Курятов

Код	0322005
Форма по ОК/Д	

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области», 625048, Томенская область, город Томень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 38-31-07		по ОКТО
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт», 627180, Томенская область, Угоровский район, с. Угорово, пер. Молодежный 2, стр. 3, Тел.: (34541) 31370, факс: (34541) 31131		по ОКТО
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г. Рудуровск, ул. Лизы Чайкиной, д. 24 (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)		
	(наименование, адрес)		
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г. Рудуровск, ул. Лизы Чайкиной, д. 24		
	(наименование)		

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	1917/25
дата	22.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	12.05.2026	01.04.2026	12.05.2026

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01. Пусконаладочные работы
 Основание: 032-12/25
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 156 580,45 руб.

Номер	по позиции порядку по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
1	1	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,21	1	0,21					
421/пр_2020_прп_10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
571/пр_2022_п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ заевном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЭП=0,8; ТЗ=0,8												
		1 ОТ(37)		чел.-ч	6,48	0,96	2,612736					1 860,58
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	6,48	0,96	1,306368					1 001,42
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	6,48	0,96	1,306368					979,16
		Итого прямые затраты										1 860,58
		Всего по позиции										4 159,22
2	2	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль"	шт	21	1	21					
421/пр_2020_прп_10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
571/пр_2022_п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ заевном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЭП=0,8; ТЗ=0,8												
		1 ОТ(37)		чел.-ч			20,16					15 282,29
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5	0,96	10,08					7 727,03
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5	0,96	10,08					7 565,26
		Итого прямые затраты										15 282,29
		Всего по позиции										32 092,80
3	3	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	шт	15	1	15					
421/пр_2020_прп_10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
571/пр_2022_п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ заевном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЭП=0,8; ТЗ=0,8												
		1 ОТ(37)		чел.-ч			4,608					3 493,10
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,16	0,96	2,304					1 766,18
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,16	0,96	2,304					1 726,92
		Итого прямые затраты										3 493,10
		Всего по позиции										7 335,51
4	4	ГЭСНп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагонально до 20 м	измерение	1	1	1					
421/пр_2020_прп_10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
571/пр_2022_п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ заевном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЭП=0,8; ТЗ=0,8												
		1 ОТ(37)		чел.-ч			1,5562					1 178,91
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,81	0,96	0,7776					596,08
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,81	0,96	0,7776					582,83
		Итого прямые затраты										1 178,91
		Всего по позиции										2 475,71
5	5	ГЭСНп01-03-001-01	Выполнение, однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	71	1	71					
421/пр_2020_прп_10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
571/пр_2022_п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ заевном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЭП=0,8; ТЗ=0,8												
		1 ОТ(37)		чел.-ч			88,608					49 433,51
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,65	0,96	44,304					25 282,96
		3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	0,65	0,96	44,304					24 150,55
		Итого прямые затраты										49 433,51
		Всего по позиции										103 810,37
		Всего по позиции										1 462,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы												
Итого по акту:												

Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Прочие затраты												
Пусконаладочные работы												
в том числе:												
оплата труда												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
Снижение в соответствии с договором (понижающий коэффициент - 0,500000063)												
Всего с учетом доп. работ и затрат												
НДС 5%												
ВСЕГО по акту												
справочно:												
Затраты труда рабочих												
ПНР "входную"												
в том числе:												
Электротехнические устройства												
ПНР "под нагрузкой"												
в том числе:												
Электротехнические устройства												



СДАЛ:
Подрачник
Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»
Генеральный директор


ПРИНЯЛ:
Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля
Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля
Расчетами проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Главный специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

Б.Г. Куратов
К.Ф. Ездоров
А.В. Боровиков
И.Г. Усачев
Е.Е. Умидатуллина
А.О. (подпись)

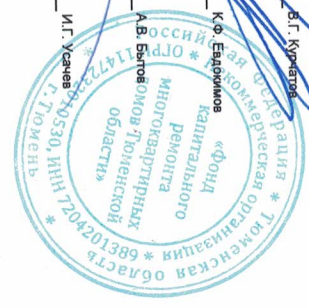



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

30.04.2026 № 01-17-26/04463/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора

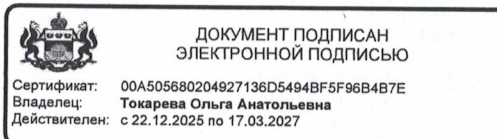

О.А. Токарева

Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л. Чайкиной, д. 24 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
Дата, время приемки:	12.05.2026 10 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 191П/25 от 22.10.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л. Чайкиной, д. 24

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Усачев И.Г., Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	Администрация города Ялуторовска (по согласованию)
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «Домоуправление+» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует